CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

DIVISÓRIA SEPARAÇÃO DE HABITAÇÃO / placa intermêdia

	EXTENSÃO DO ENSAIO - ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	27 de Novembro de 2013
Data do relatório	27 de Novembro de 2013
Número do relatório	Extensão do ensaio 13.0190.CA.0017
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de usar este sistema e realizou o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a normal UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que a extensão do ensaio com a referência **13.0190.CA.0017** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema extensão	Divisória separação de habitação 151/600 (49) 2LM
Estrutura original do sistema	**13 + 13 + 49 + 13 + d + 49 + 13 + 13**
Estrutura sistema extensão	**20 + 49 + 13 + d + 49 + 20**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	3
Espessura da placa	20 mm e 13 mm
Perfil canal	2 Canales de 50 mm
Perfil montante	2 Montantes de 49 mm
Fibra	2 Lã mineral de 50 mm
Modulação	600 mm
Largura total do sistema	151 mm
ORIGINAL	**65 DB (A)**
EXTENSÃO	**≥ 65 DB (A)**

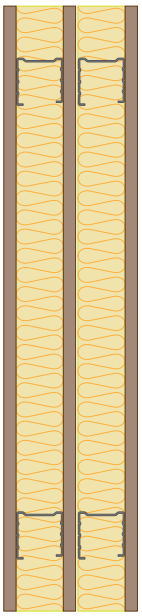

Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com