


## CERTIFICADO DE ENSAIO resistência ao fogo

## TETO ESTRUTURA DUPLA / placa dupla El 60

	ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO FOGO
Data do teste	25 de Outubro de 2012
Data do relatório	9 de Janeiro de 2013
Número do relatório	8785/12
Laboratório de teste	AFITI-LICOF
Método de ensaio	UNE EN 1364-2:2000

Recebeu a solicitação de um certificado de teste com o objetivo de utilizar este sistema, e tendo realizado o teste de resistência ao fogo do referido sistema no laboratório AFITI-LICOF (Centro de ensayos e investigación del fuego) de Arganda del Rey (Madrid) em conformidade com a norma UNE EN 1364-2:2000, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **8785/12** estão em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA		
Sistema	Teto estrutura dupla	
Estrutura do sistema	TC60 + TC60 + 13 + 13	
Tipo de placa	<b>⊋</b> FOGO	
Número de placas	2	
Espessura da placa	13 mm	
Perfilaria	Perfil TC60	
Modulação primária	600 mm	
Modulação secundária	400 mm	
RESULTADO	EI 60	

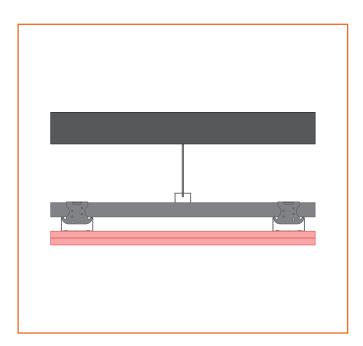

Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos a e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.







